



شماره پیگیری: ۱۹۴۰۲-۱

تاریخ دریافت نمونه: ۱۴۰۲/۰۶/۲۲

تاریخ تایید مالی: ۱۴۰۲/۰۷/۰۶

تاریخ انجام آزمون: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

تاریخ صدور گزارش: ۱۴۰۲/۰۸/۰۴

شماره ویرایش:

صفحه: ۱ از ۲

درخواست کننده:

بین المللی ساروج بوشهر

شماره مرجع درخواست کننده:

۱۶۴۵/۲/۱۴۰۲

نشانی:

تهران ب افریقا ک فرزان غربی پ ۳۸

نام قطعه یا نمونه:

نمونه نیم رینگ یاتاقان

شرایط محیطی آزمایشگاه

- دما: ۲۵°C

- رطوبت: ۳۰٪

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

## آزمون تعیین عناصر به روش آنالیز شیمیایی

استاندارد مرجع آزمون: ASTM E 536-23 , RMRC-WI-520-100-07

درصد وزنی عناصر موجود در نمونه به شرح زیر است:

عناصر	درصد وزنی	عناصر	درصد وزنی	عناصر	درصد وزنی	عناصر	درصد وزنی
Zn	59.7	Ni	0.003	Al	37.0	Cu	3.0
Fe	0.05	Mg	<0.01	Cd	<0.002	Pb	<0.01
Mn	<0.01	-	-	-	-	-	-

## توضیحات

- آزمون بدون مقایسه با نمونه مرجع مشابه انجام شده است.

- ترکیب شیمیایی فوق ، در محدوده ی استانداردهای موجود و در دسترس نمی باشد .

آزمایشگر


مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

گزارش تنها با برچسب هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، محرمانه تلقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۶۸ (۰۲۱) دفتر مدیر عامل: ۴۶۸۱۵۵۳۳ (۰۲۱) نشانی: تهران، ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصغری، خیابان فرنان، پلاک ۸. کدپستی: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱ دورنگار: ۴۶۸۴۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱) تلفن: ۶۳۰۷ و ۴۶۸۳۱۵۷۰-۷ (۰۲۱) تلگرام/واتس اپ: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰

شماره پیگیری:	۱۹۴۰۲-۱
تاریخ دریافت نمونه:	۱۴۰۲/۰۷/۲۲
تاریخ تایید مالی:	۱۴۰۲/۰۷/۰۶
تاریخ انجام آزمون:	۱۴۰۲/۰۸/۰۴
تاریخ صدور گزارش:	۱۴۰۲/۰۸/۰۴
شماره ویرایش:	۰
صفحه:	۲ از ۲

درخواست کننده:	بین المللی ساروج پوشهر
شماره مرجع درخواست کننده:	۱۶۴۵/۳/۱۴۰۲
نشانی:	تهران ب افریقا ک فرزنان غربی پ- ۳۸
نام قطعه یا نمونه:	نمونه نیم رنگ یا تاقان

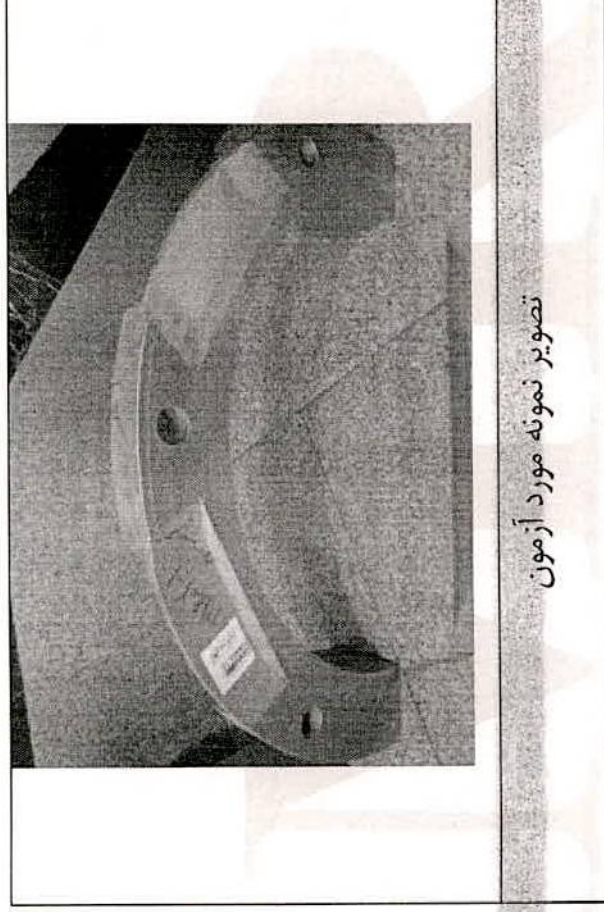

تصویر نمونه مورد آزمون

شرایط محیطی آزمایشگاه  
- دما: ۲۵°C  
- رطوبت: ۳۰٪

نمونه گیری توسط مشتری انجام گرفته است.

- معتمد سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور و سازمان حفاظت محیط زیست
- دارنده مجوز مرکز پژوهشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- مرکز پژوهشی برتر وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سالهای ۹۴ تا ۱۴۰۰
- کسب عنوان برترین آزمایشگاه شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو در ۱۱ دوره متوالی
- کسب رتبه اول شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در طی ۷ دوره



آزمایشگر

مدیر فنی

مدیر آزمایشگاه

گزارش تنها با پرچسب هولوگرام، کاغذ برجسته و مهر مورد تایید است. نمونه برداری و تطابق نام نمونه با قطعه ارسالی در حیطه مسئولیت این مرکز نیست. باقیمانده نمونه های مورد آزمون حداکثر به مدت یک ماه نگهداری خواهد شد. نتایج فوق تنها برای نمونه های مورد آزمون قابل استناد است. همه اطلاعات مربوط به نتایج آزمون ها، مجموعه تلفقی می شود و جز با اجازه مشتری یا به واسطه الزامات قانونی قابل ارایه به غیر نیست. در صورت وجود هرگونه ابهام، مراتب را به صورت مکتوب به مدیر آزمایشگاه اعلام فرمایید. صدای مشتری: ۴۶۸۳۱۵۵۳۳ دفتر مدیر عامل: ۳۷۵۳۱۴۶۱۷۱ کدپستی: ۰۹۱۲۷۹۹۰۸۷۰ تهران، کیلومتر ۲۱ جاده مخصوص کرج، ورودی شهر قدس، بلوار حاج قاسم اصفهانی، خیابان فرزنان، پلاک ۸. دورنگار: ۴۶۸۳۳۳۷۱ و ۴۶۸۳۱۵۹۷ (۰۲۱) Email: info@razi-center.net Website: www.razi-center.net